



Inwestor	Gmina GŁÓWCZYCE	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Adres	m. ZGOJEWO, gm. Głowczyce, dz. nr 1/15	Objekt	STACJA UZDATNIANIA WODY-rozbudowa	Jednostka projektowa:				Nazwa rysunku :				Schemat zasilniczy sterowania				Branża : ELEKTRYCZNA				Sprawdził				Projektował				techn.Krzysztof Wyrzykowski upr.bud.nr AN/8346/82/82				Podpis		Data : 12.2019		Nr rysunku : 5 / E	
								ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO Krzysztof Wyrzykowski 76-200 Słupsk ul. Kr. Jadwigi 11/84 tel. 606 289 485								pracą chloratora CH								Podpis								Podpis									

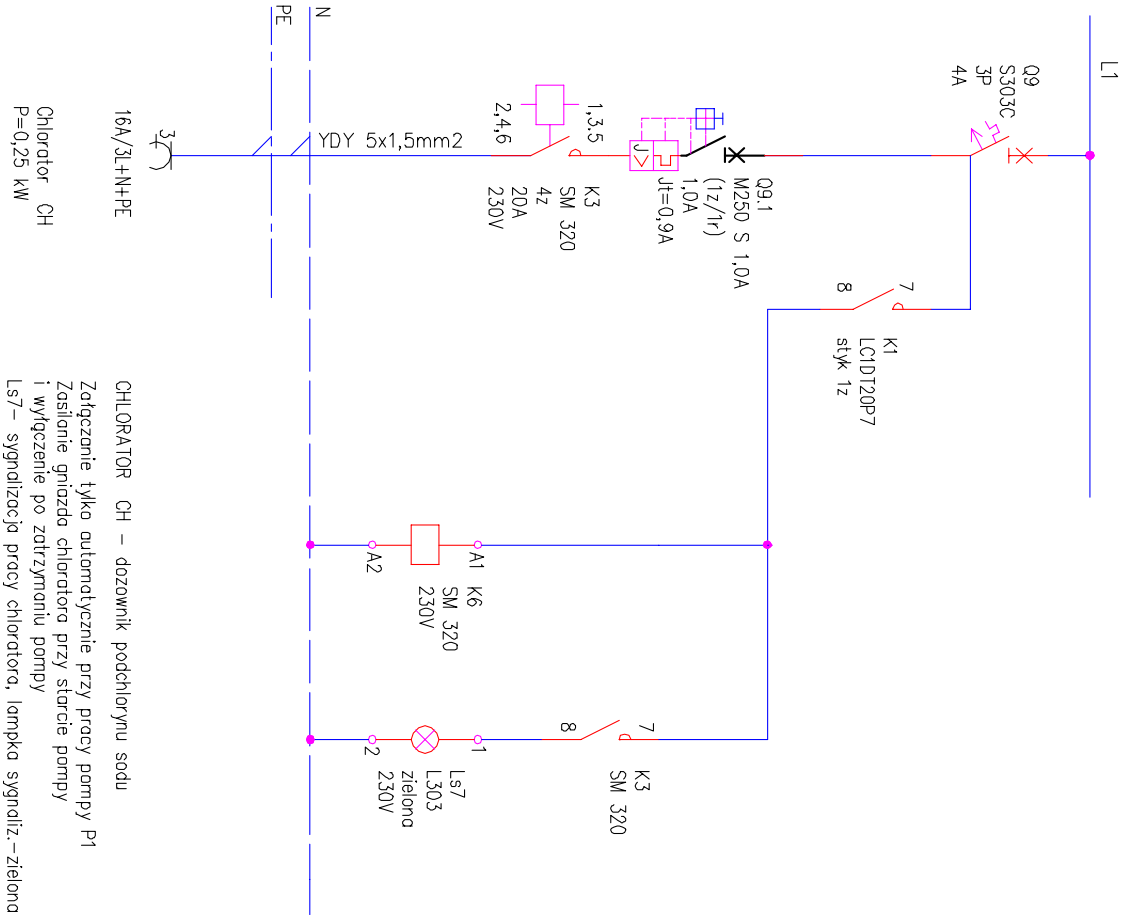

CHLORATOR CH – dozownik podchlorynu sodu
Załączenie tylko autonomicznie przy pracy pompy P1
Zasilanie gniazda chloratora przy starcie pompy
i wyłączenie po zatrzymaniu pompy
Ls7 – sygnalizacja pracy chloratora, lampka sygnaliz.-zielona

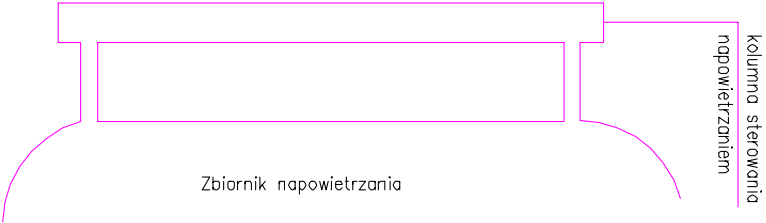

Schemat sterowania pracą chloratora

Chlorator CH – zasilanie z gniazda wtyczkowego 16A/3L+N+PE
K1 LC1D120P7 – styk 1z stycznika głównego pompy P1
K3 – Stycznik SM320
Ls7 – lampka sygnalizacyjna L303 (zielona)