




1. Z uwagi na uzbrojenie terenu w miejscowości gdzie projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przylączami należy roboty ziemne wykonywać ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli tych obiektów (sieci, kabli itp.).
Na trasie przebiegu terenów zabudowanych, w rejonach gdzie występuje podziemna infrastruktura należy wykonywać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 5,0 m przed kolizją z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonywać w tym rejonie ręcznie.
2. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurociąg wykonywać przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego.

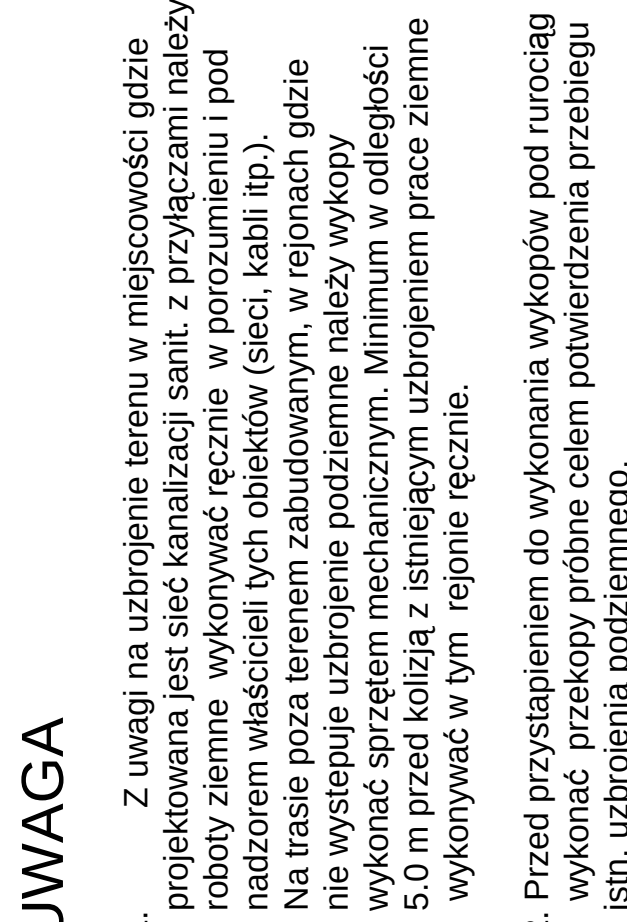