


Specyfikacja elementów prefabrykowanych kręgi betonowe klasy min. C35/45

-264-


1. DNO STUDZIENKI BETONOWE $\phi 1000$

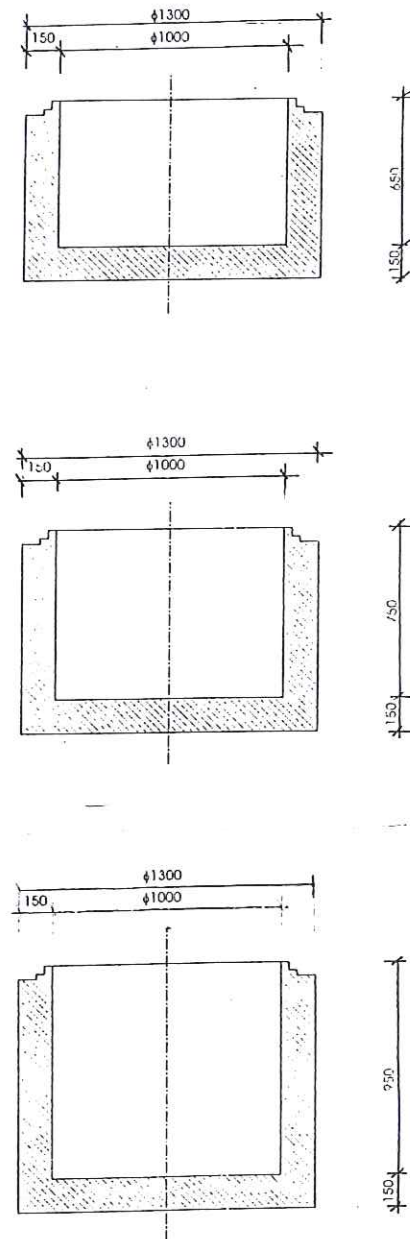


Poz. specyfikacji	Symbol handlowy	Wymiar elementu d x h (mm)	Masa (kg)
1.1	A	1000 x 650	1323
1.2	B	1000 x 750	1453
1.3	C	1000 x 950	1713

STUDZIENKI KANALIZACYJNE wersja A,B,C

1000/ II,

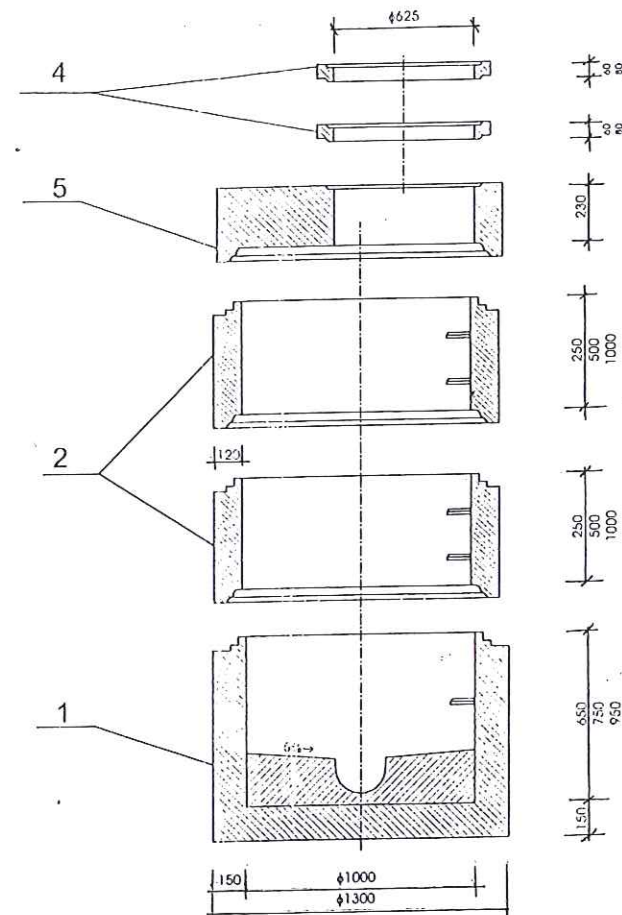

USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH

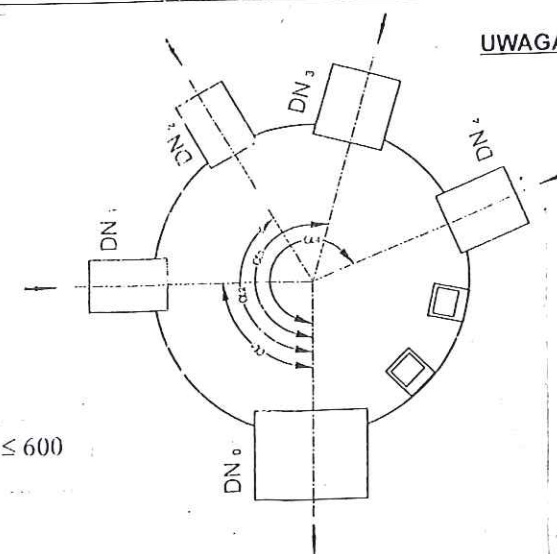


DN $\leq$ 600

UWAGA: USYTUOWANIE KANAŁU ODPIYWOWEGO I KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH ORAZ RÓŻNICA RZĘDNYCH MIĘDZY DNEM KANAŁU ODPIYWOWEGO I DNEM KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH WYNIKA Z PROJEKTU BUDOWLANEGO.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE wersja A,B,C

1000/ I,

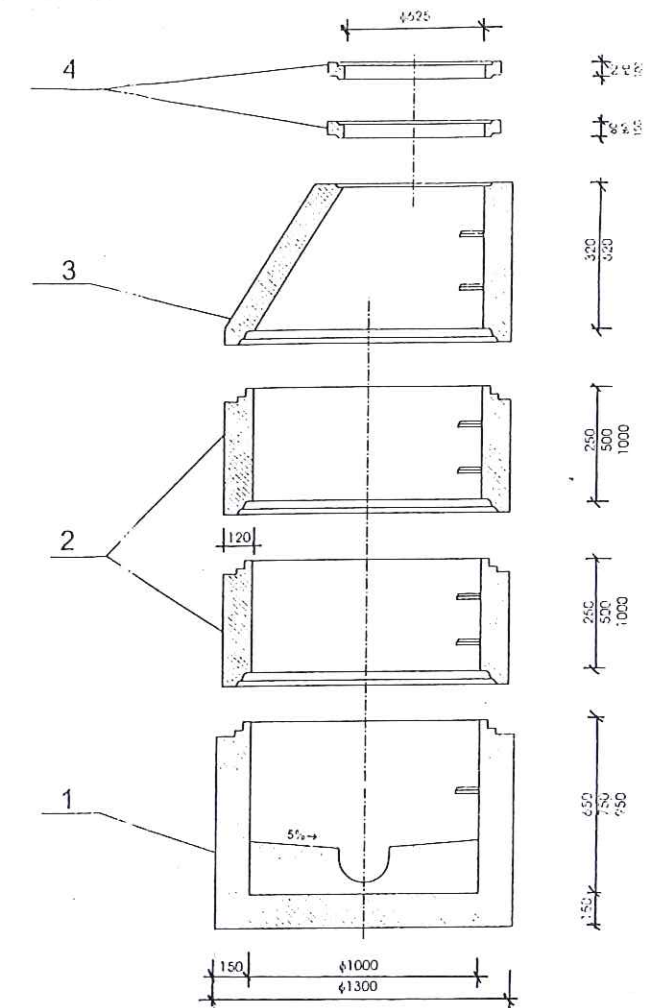

Oznaczenia:

- 1 - Dno studzienki betonowej
- 2 - Kręgi betonowe
- 3 - Zwężka betonowa
- 4 - Pierścienie dystansowe betonowe
- 5 - Płyta pokrywowa żelbetowa

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78-600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6	
Budowa sieci kanalizacji sanit. z tłoczniami ścieków w m. Cecenowo gm. Głównice	Projekt budowlany
Specyfikacja elementów prefabrykowanych, kręgi betonowe klasy min C35/45	31.03.2017
Gmina Głównice 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 8	
mgr inż. Eleonora Puzo upr. bud. nr ZAP/0223/PWOS/10 ZAP/IS/2771/01	
mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. bud. POM/0275/PWBS/15 POM/IS/0004/16	rys.56