


zakres Energa

zakres Inwestora

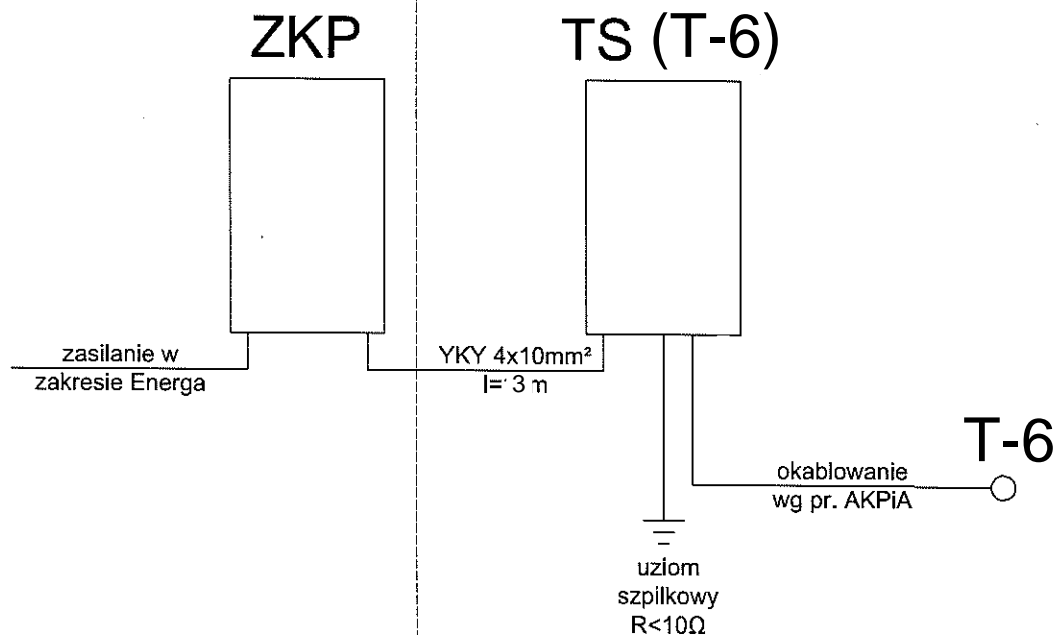

Legenda:

- ZKP - istniejące złącze kablowo pomiarowe (w zakresie Energa)
- TS - tablica sterująca (wg projektu AKPIA)
- T- n - urządzenia technologiczne tłocznia T-6

W szafie TS dokonać rozdziálu punktu PEN instalacji zasilającej - przejście z układu TN-C na TN-S. Punkt rozdziálu uziemić.

Napięcie zasilania: 0.4kV  
 Układ sieci: TN-C-S  
 Ochrona od porażień: samoczynne wyłączenie zasilania

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo 78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6		branża	Instalacje elektryczne
temat	Budowa sieci kanalizacji sanit. z tłoczniami ścieków w m. Poblocie gm. Głównyzyce	faza	Projekt budowlany
tytuł rys.	Schemat zasilania elektroenergetycznego Tłocznia ścieków T-6 m. Poblocie dz. 214 ob. Poblocie	data	24.02.2017
inwestor	Gmina Głównyzyce 76-220 GŁÓWCZYCE , ul. Kościuszki 8	skala	---
autor projektu	mgr inż. Dariusz Kosiński upr.bud. nr LBS/0098/POOE/12 w specjalności instalacje elektryczne b/o	kopis	rys. E-06
wykonani		kopis	
sprawdził	mgr inż. Sławomir Szadkowski upr.bud. nr LBS/0097/POOE/12 w specjalności instalacje elektryczne b/o	kopis	