


STUDZIENKA ROZPRĘŻNA SRP

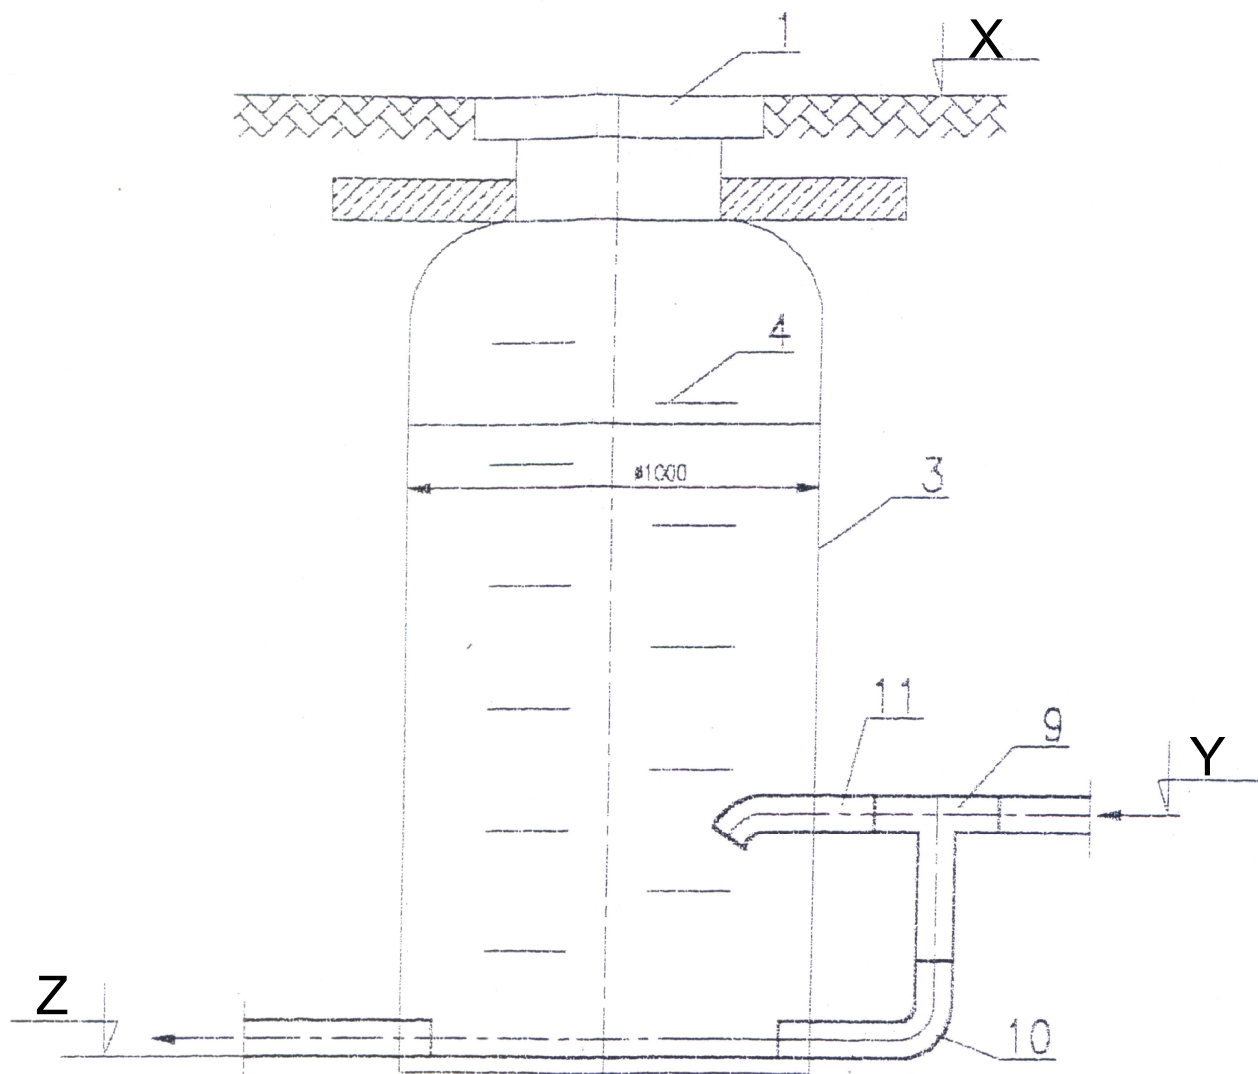

- 1. Właz żeliwny Ø 0,60.
- 3. Studnia Ø 1,00 m tworzywowa lub żelbetowa.
- 4. Stopnie złazowe.
- 9. Trójnik PE110.
- 10. Kolano PE 90° DN 110.
- 11. Łuk 45° PE110.

PROJSANIT

ul. Królowej Jadwigi 18B, 14 - 200 Ilawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

SCHEMAT STUDNI ROZPRĘŻNEJ		Data: 03. 2017 r.
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków.		Skala: SCHEMAT
Investor: Gmina Główny ul. Kościuszki 8, 76-220 Główny	Adres inwestycji: Na trasie Żoruchowo - Zgojewo, gmina Główny	Branża: SANITARNA
Projektował: inż. Piotr Święcki upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06	Sprawdził: nr ewid. WAM/0050/POOS/06 inż. Damian Trzebiatowski	Rys. nr 9