


STUDZIENKA ROZPRĘŻNA SRP

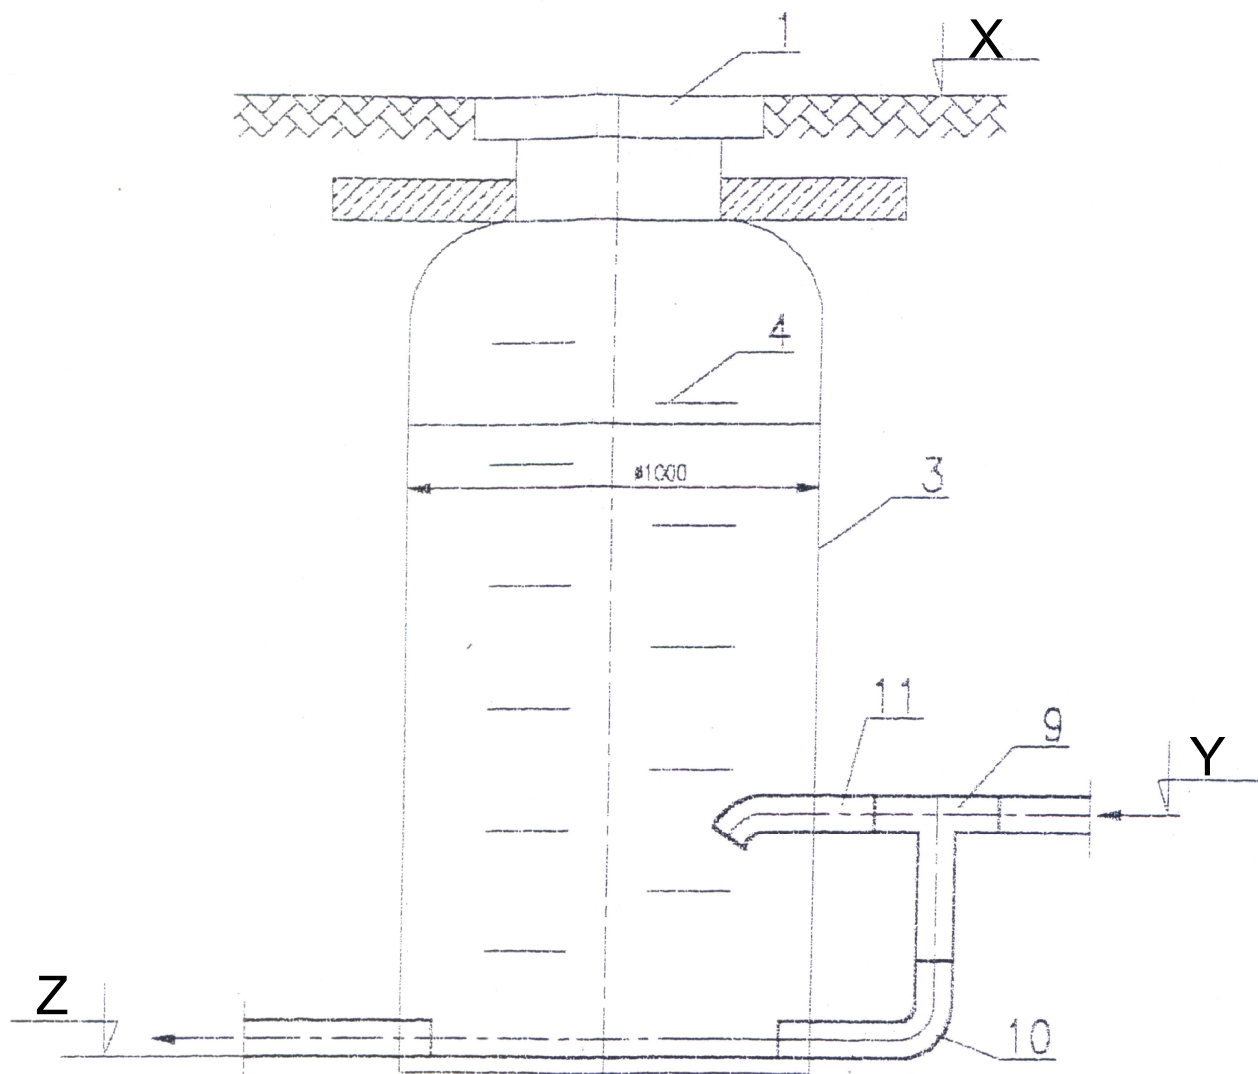

- 1. Właz żeliwny Ø 0,60.
- 3. Studnia Ø 1,00 m tworzywowa lub żelbetowa.
- 4. Stopnie złazowe.
- 9. Trójnik PE110.
- 10. Kolano PE 90° DN 110.
- 11. Łuk 45° PE110.

PROJSANIT

ul. Królowej Jadwigi 18B, 14 - 200 Ilawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsanit_ilawa@wp.pl

SCHEMAT STUDNI ROZPRĘŻNEJ

Data:
03. 2017 r.

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
do działki nr 3/19 w msc. Zgojewo

Skala:
SCHEMAT

Inwestor:
Gmina Główny
ul. Kościuszki 8, 76-220 Główny

Adres inwestycji:
Zgojewo, gmina Główny
dz. nr 3/19, 0030 Zgojewo

Branża:
SANITARNA

Projektował:
inż. Piotr Święcki
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06

Rys. nr

2